1. stāvs

Apzīmējumi

(tips-augstums-garums)

22-500-1000 — radiators ar sānu pieslēgumu

turpgaitas cauruļvads

atpakaļgaitas cauruļvads

turpgaitas cauruļvads (maģistrālais, pagrabā)

atpakaļgaitas cauruļvads (maģistrālais, pagrabā)

Norādījumi:

Cauruļvadus pagrabā montē no karbona presējamām caurulēm.
Pievadcaurules pie radiatoriem montē no karbona presējamām caurulēm (DN15).

Pirms montāžas darbu sākšanas nepieciešams precizēt stāvvadu un radiatoru izvietojumu telpās.

Cauruļvadu stiprinājuma un kompensējošo mezglu izbūvi veikt uz vietas objektā,
balstoties uz ražotāja ieteiktajiem parametriem un cauruļvadu novietnes iespējamības.
Pirms montāžas darbu sākšanas nepieciešams precizēt un saskaņot stāvvadu un radiatoru izvietojumu telpās.

Rasējumos cauruļvadi, stāvvadi un sildķermeņi ir attēloti shematiski, nosacīti attālināti no sienām.
Rasējumus nedrīkst mērīt.

Cauruļvadu diametri norādīti iekšējie,
kas atbilst šādām karbona presējamām caurulēm:

DN 15 - Ø 18x1.2
DN 20 - Ø 22x1.5
DN 25 - Ø 28x1.5
DN 32- Ø 35x1.5
DN 40- Ø 42x1.5
DN 50- Ø 54x1.5
DN 65- Ø 66.7x1.5

No spiediena neatkarīgā dinamiskā radiatora termostatiskā vārsta iestatījums

Jauda W	Plūsma l/st. (67/47°C)	Vārsta iestatījums
466	20	1
582	25	2
698	30	3
931	40	4
1164	50	5
1746	75	6
2212	95	7
2910	125	N

Radiatora pievienojuma shēma

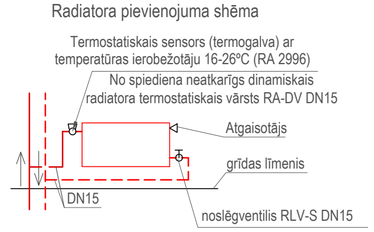

Projektētājs:
SIA "SB projekts"

Būvkomersanta reģ. Nr.:
1136-RA

www.sbprojekts.lv

sarmite@sbprojekts.lv

Adrese:
Tallinas iela 20-14, Rīga, LV-1001

Objekta nosaukums:
BALVU POLIKLĪNIKA

Objekta adrese:
Krasta iela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4501

Rasējuma nosaukums:
1. stāva plāns. Apkures sistēma.

AVK-A sadaļas vadītājs:
Edgars Ziemelis

Izstrādāja:
Edgars Ziemelis

Stadija:	Marka:	Lapa:	Lapas:
	AVK-A	**3**	**6**

Mērogs: **1:100**

Rasējuma Nr.: **AVK-A-3**

Projekta autortiesības pieder SIA "SB projekts"

Faila nosaukums:
AVK-A.dwg

Pasūtījuma Nr.: **SB_02_03_2025**

Arhīva Nr.: **SB_02_03_2025**

Drukāšanas datums:

Lapas formāts: **A2**